RE-03

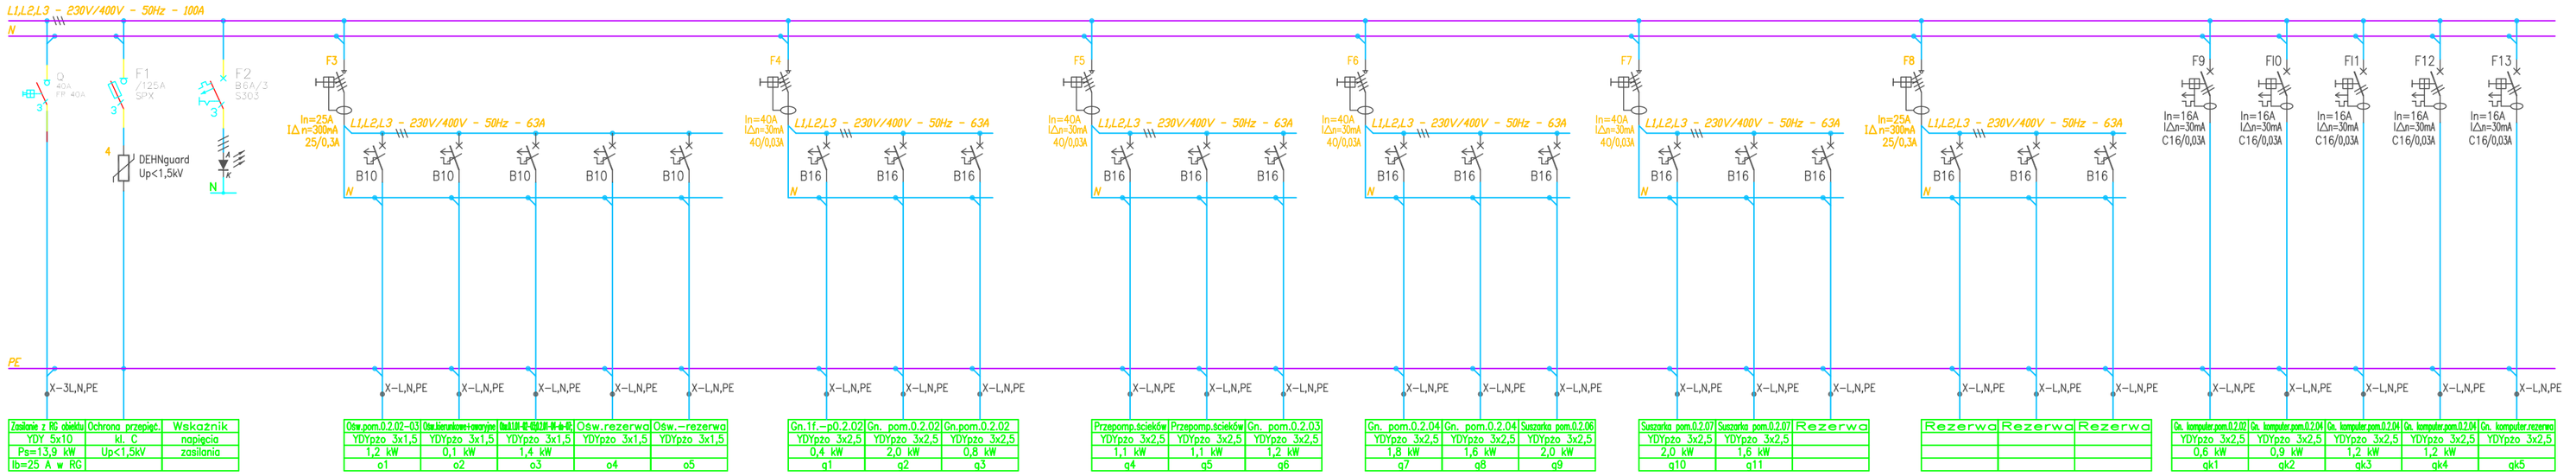

Zasilanie z RG obiektu	Ochrona przepięc.	Wskaznik
YDY 5x10	kl. C	napięcia
Ps=13,9 kW	Up<1,5kV	zasilania
Ib=25 A w RG		

Osw.pom.0.2.02–03	Osw.kanalizacja+awaryjne	Rack18-4U-4SHA1M-BK-A-BK	Osw.rezerwa	Osw.–rezerwa
YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5
1,2 kW	0,1 kW	1,4 kW		
o1	o2	o3	o4	o5

Gn.1f.–p0.2.02	Gn. pom.0.2.02	Gn.pom.0.2.02
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
0,4 kW	2,0 kW	0,8 kW
q1	q2	q3

Przepomp.ścieków	Przepomp.ścieków	Gn. pom.0.2.03
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
1,1 kW	1,1 kW	1,2 kW
q4	q5	q6

Gn. pom.0.2.04	Gn. pom.0.2.04	Suszarka pom.0.2.06
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
1,8 kW	1,6 kW	2,0 kW
q7	q8	q9

Suszarka pom.0.2.07	Suszarka pom.0.2.07	Rezerwa
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	
2,0 kW	1,6 kW	
q10	q11	

Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa

Gn. komputer pom.0.2.02	Gn. komputer pom.0.2.04	Gn. komputer pom.0.2.04	Gn. komputer pom.0.2.04	Gn. komputer rezerwa
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
0,6 kW	0,9 kW	1,2 kW	1,2 kW	
qk1	qk2	qk3	qk4	qk5

INSTALACJE WEWNĘTRZNE
SYSTEM SIECI: TN–S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

H2 Marlena Happach architekci
ul. J.S.Bacha 10, 02-743 Warszawa, tel. 695 081 567

Projekt wykonawczy zamienny rozbudowy
i zmiany sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek
wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
przy ul. Stanq 4 w Warszawie
na działce nr 20/2 z obrębu nr 5026

E | SCHEMAT ROZDZIELNICY RE-0.3 | skala: —

PROJEKTANCI: architekci: arch. Marek Happach, arch. Marlena Happach, arch. Ewa Kępy; instalacje elektryczne: mgr inż. Jakub Różdewicz; architektura krajobrazu: arch.kraj.Aleksandra Wiktorko, dr arch. kraj. Maja Stelińska; inwestor: mgr inż. Daniel Przybyłek; kierownik budowy: mgr inż. Beata Lipowska; kierownik robót: inż. Edward Sobol, tech. Zofia Skrzypczak; SPRAWDZAJĄCY: architekci: arch. Rafał Jedliński; konstrukcje: mgr inż. Robert Pazio; kierownik budowy: mgr inż. Konrad Semp; kierownik robót: inż. Aleksander Jamroz; KOORDYNATOR: mgr inż. Edward Sklepko; autor projektu: mgr inż. Aleksander Koralczyk	tytuł: NA/048/10 MAZ/0547/PO/OK/12 226/99 NA/2-05-NA/2-05/OW NA/0147/08 MAZ/0572/PO/OK/12 SWKP/WOS/0900/12 MAZ-AI/KK-KSF-038 KOPSP/48S 2007 W/03/08	data:	skala:

inwestor: CWR Rodzinna Warszawa, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	E-11

RE-1.1

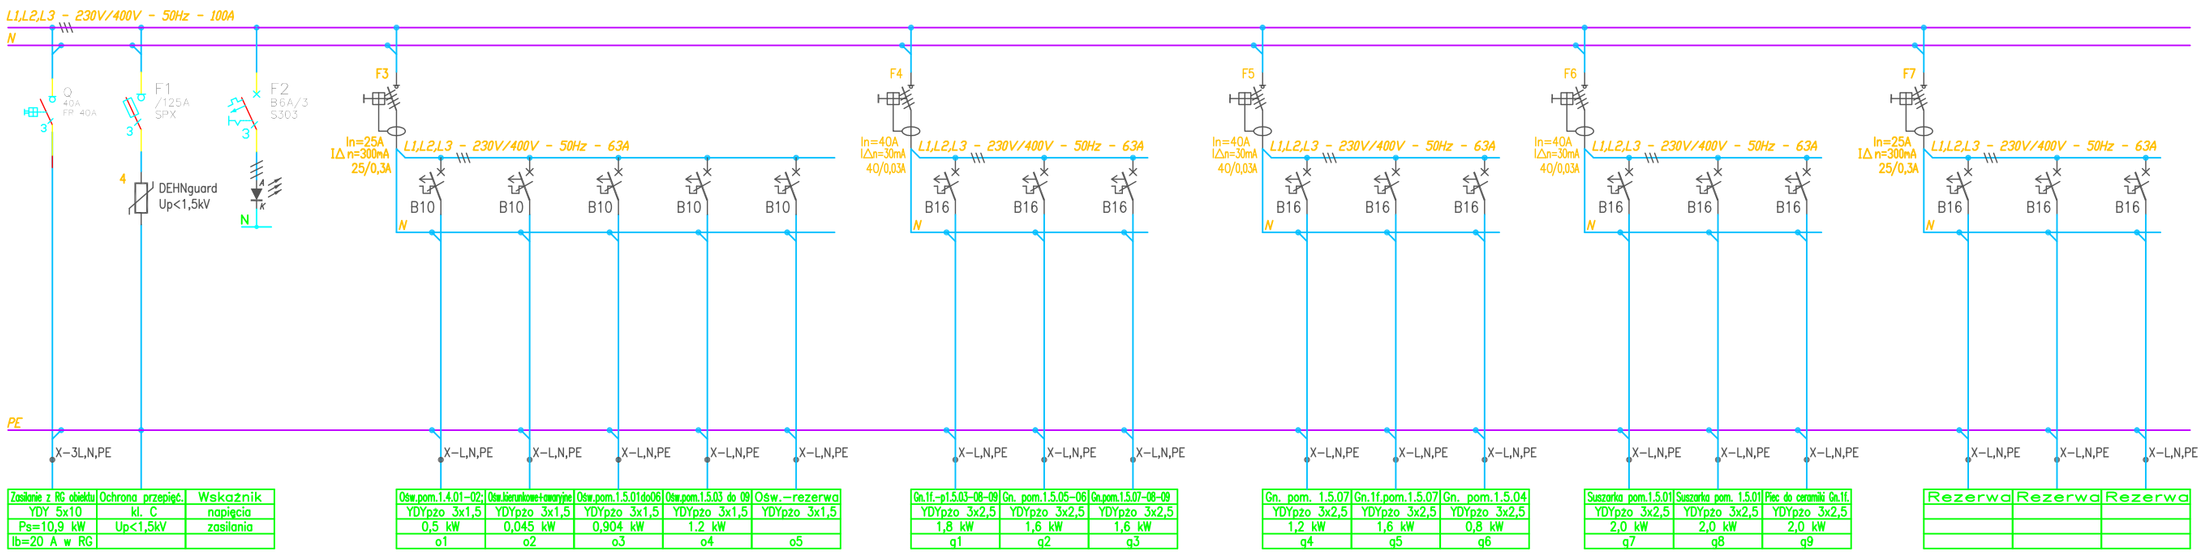

Zasilanie z RG obiektu	Ochrona przepięc.	Wskaznik
YDY 5x10	kl. C	napięcia
Ps=10,9 kW	Up<1,5kV	zasilania
Ib=20 A w RG		

Otw.pom.1.4.01–02	Otw.kanalizacja+awaryjne	Otw.pom.1.5.01do06	Otw.pom.1.5.03 do 09	Osw.–rezerwa
YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5
0,5 kW	0,045 kW	0,904 kW	1,2 kW	
o1	o2	o3	o4	o5

Gn.1f.–g1.5.03–08	Gn. pom.1.5.05–06	Gn.pom.1.5.07–09
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
1,8 kW	1,6 kW	1,6 kW
q1	q2	q3

Gn. pom. 1.5.07	Gn.1f.pom.1.5.07	Gn. pom.1.5.04
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
1,2 kW	1,6 kW	0,8 kW
q4	q5	q6

Suszarka pom.1.5.01	Suszarka pom. 1.5.01	Piec do ceramiki Gr.11
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
q7	q8	q9

Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa

INSTALACJE WEWNĘTRZNE
SYSTEM SIECI: TN–S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

H2 Marlena Happach architekci
ul. J.S.Bacha 10, 02-743 Warszawa, tel. 695 081 567

Projekt wykonawczy zamienny rozbudowy
i zmiany sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek
wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
przy ul. Stanq 4 w Warszawie
na działce nr 20/2 z obrębu nr 5026

E | SCHEMAT ROZDZIELNICY RE-1.1 | skala: —

PROJEKTANCI: architekci: arch. Marek Happach, arch. Marlena Happach, arch. Ewa Kępy; instalacje elektryczne: mgr inż. Jakub Różdewicz; architektura krajobrazu: arch.kraj.Aleksandra Wiktorko, dr arch. kraj. Maja Stelińska; inwestor: mgr inż. Daniel Przybyłek; kierownik budowy: mgr inż. Beata Lipowska; kierownik robót: inż. Edward Sobol, tech. Zofia Skrzypczak; SPRAWDZAJĄCY: architekci: arch. Rafał Jedliński; konstrukcje: mgr inż. Robert Pazio; kierownik budowy: mgr inż. Konrad Semp; kierownik robót: inż. Aleksander Jamroz; KOORDYNATOR: mgr inż. Edward Sklepko; autor projektu: mgr inż. Aleksander Koralczyk	tytuł: NA/048/10 MAZ/0547/PO/OK/12 226/99 NA/2-05-NA/2-05/OW NA/0147/08 MAZ/0572/PO/OK/12 SWKP/WOS/0900/12 MAZ-AI/KK-KSF-038 KOPSP/48S 2007 W/03/08	data:	skala:

inwestor: CWR Rodzinna Warszawa, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	E-12