RE-01

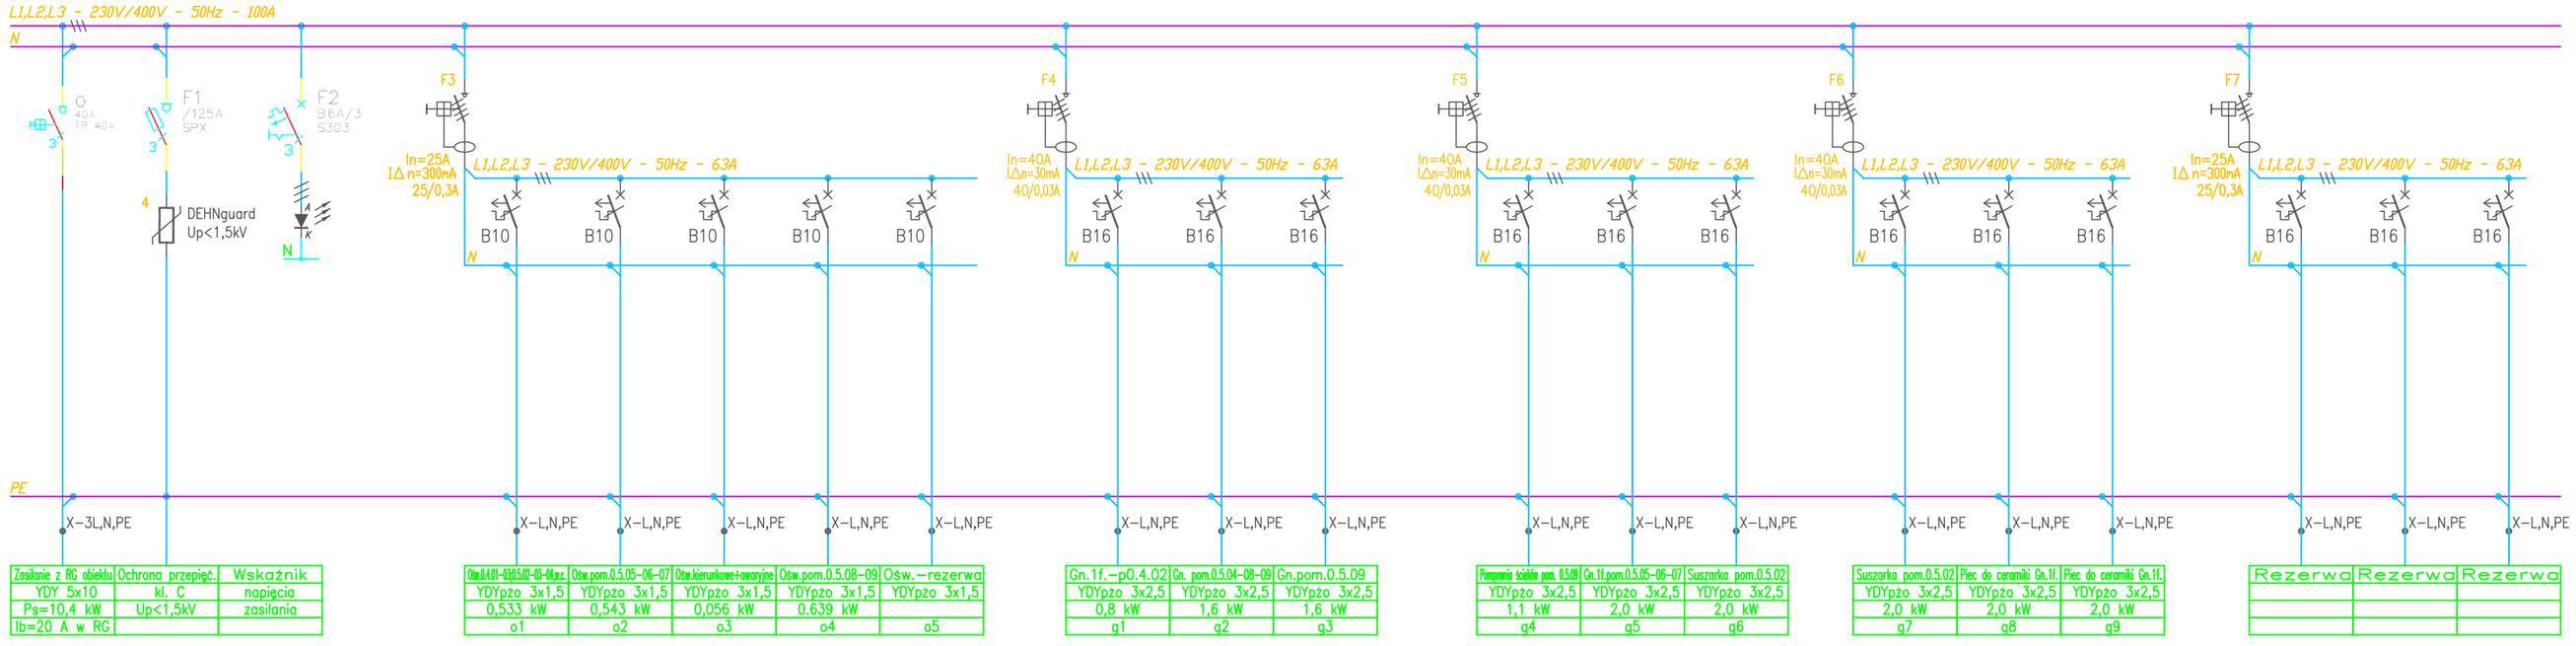

Zasilanie z RG obiektu	Ochrona przepięć.	Wskaźnik
YDY 5x10	kl. C	napięcia
Ps=10,4 kW	Up<1,5kV	zasilania
Ib=20 A w RG		

Osw.0,01-02,03,07-08,09-10	Osw.pom.0,5.05-06-07	Osw.kierunkowe-rampy/pie	Osw.pom.0,5.08-09	Osw.-rezerwa
YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5
0,533 kW	0,543 kW	0,056 kW	0,639 kW	
o1	o2	o3	o4	o5

Gn.1f.-p0.4.02	Gn. pom.0,5.04-08-09	Gn.pom.0.5.09
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
0,8 kW	1,6 kW	1,6 kW
q1	q2	q3

Pompownia ścieków pom. 0,5.10	Gn.1f.pom.0,5.05-06-07	Suszarka pom.0,5.02
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
1,1 kW	2,0 kW	2,0 kW
q4	q5	q6

Suszarka pom.0,5.02	Piec do ceramiki Gn.1f.	Piec do ceramiki Gn.1f.
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
q7	q8	q9

Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa

INSTALACJE WEWNĘTRZNE
SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

H2 Marlena Happach architekt ul. J.S.Bacha 10, 02-743 Warszawa, tel. 695 081 567

Projekt wykonawczy zamienny rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa przy ul. Stanej 4 w Warszawie na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206

E SCHEMAT ROZDZIELNICY RE-0,1 skala: ----

PROJEKTANCI	nr upr.	data	podpis
architektura: arch., Marek Happach; arch., Marlena Happach	MA/048/10		
arch., Iwo Kęsy			
inż., Jakub Różalewicz			
architektura krajobrazu: arch.kraj.Aleksandra Wiktorko-dr arch.kraj., Maja Skibińska			
konstrukcja: mgr inż., Daniel Przybyłek	MAZ/0547/ POOK/12		
instalacje sanitarne: mgr inż., Beata Lipowska	226/99		
instalacje elektryczne: inż., Edward Soboń tech., Zofia Skrzypczak	MAZ-OJB-/502-AGW		
SPRAWDZAJĄCY	nr upr.		
architektura: arch., Rafał Jedliński	MA/074/08		
konstrukcja: mgr inż., Robert Pazio	MAZ/0572/ PWOK/13		
instalacje sanitarne: mgr inż., Konrad Sempioł	SWK/PWOS/ 0085/12		
instalacje elektryczne: inż., Aleksander Jamroz	MAZ-AFK-/ KSF-538		
RZECZOZNAWCY			
pożar: mgr inż., Edward Sklepko	KGPSP485 /2007		
BHP/ZAGRÓB: mgr inż., Aleksander Korulczyk	0035/98		

Inwestor: CWR Rodzinna Warszawa ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

nr rys. E-9

RE-02

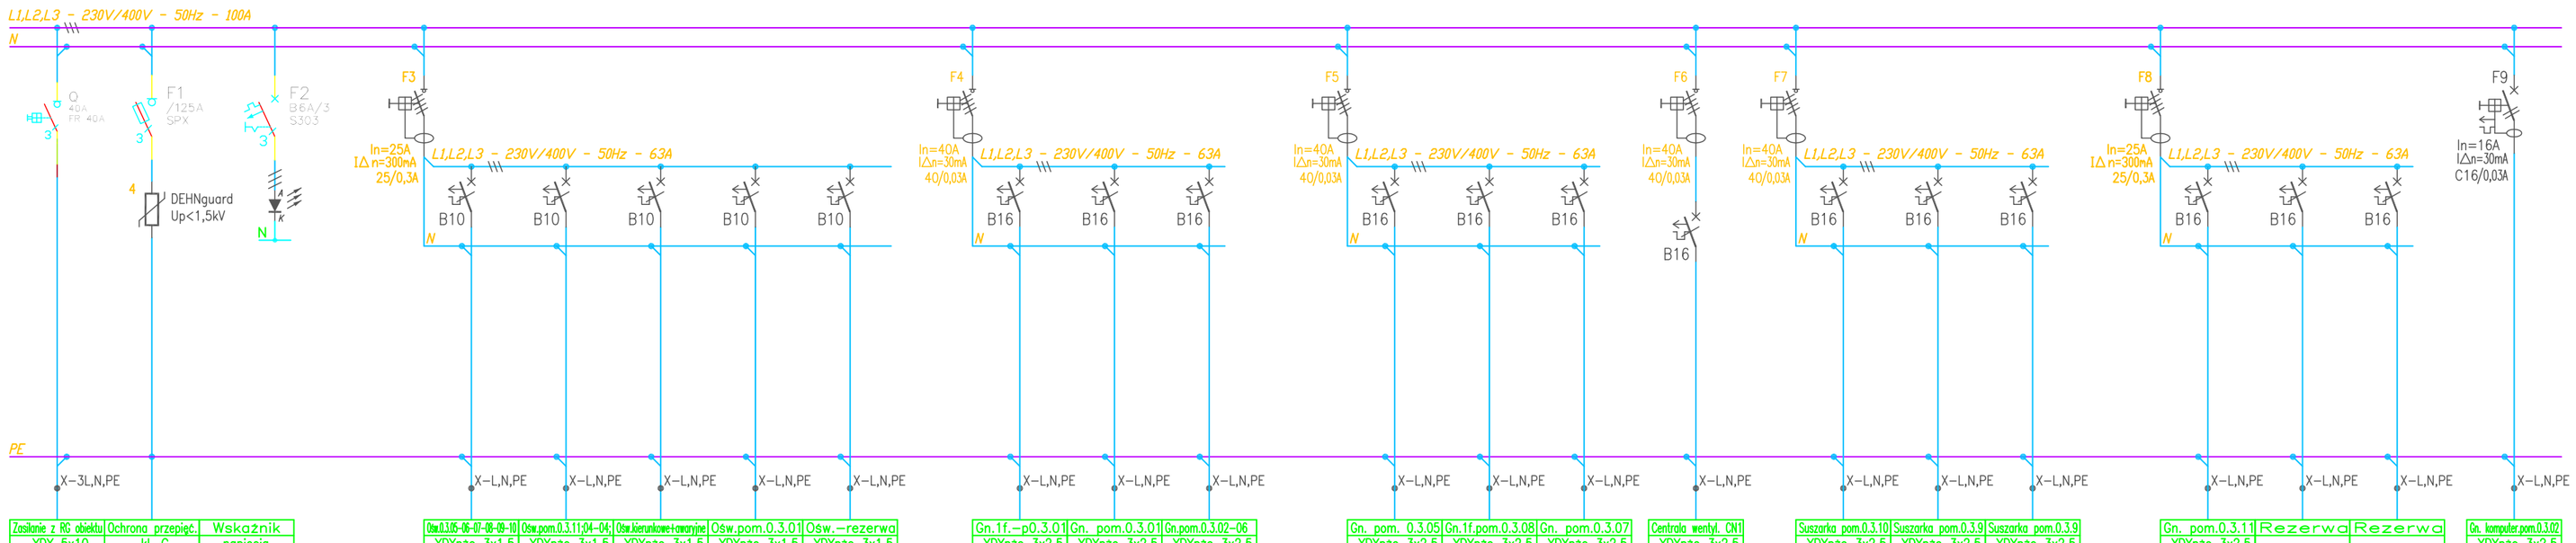

Zasilanie z RG obiektu	Ochrona przepięć.	Wskaźnik
YDY 5x10	kl. C	napięcia
Ps=13,4 kW	Up<1,5kV	zasilania
Ib=25 A w RG		

Osw.0,05-06-07-08-09-10	Osw.pom.0,3.11;04-04	Osw.kierunkowe-rampy/pie	Osw.pom.0,3.01	Osw.-rezerwa
YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5
0,8 kW	1,2 kW	0,125 kW	0,972 kW	
o1	o2	o3	o4	o5

Gn.1f.-p0,3.01	Gn. pom.0,3.01	Gn.pom.0,3.02-06
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
1,2 kW	1,2 kW	0,8 kW
q1	q2	q3

Gn. pom. 0,3.05	Gn.1f.pom.0,3.08	Gn. pom.0,3.07
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
q4	q5	q6

Centrala wentyl. CN1
YDYpzo 3x2,5
0,6 kW
q7

Suszarka pom.0,3.10	Suszarka pom.0,3.9	Suszarka pom.0,3.9
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5
2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
q8	q9	q10

Gn. pom.0,3.11	Rezerwa	Rezerwa
YDYpzo 3x2,5		
1,2 kW		
q11		

Gn. komputer pom.0,3.07
YDYpzo 3x2,5
1,2 kW
qk1

INSTALACJE WEWNĘTRZNE
SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

H2 Marlena Happach architekt ul. J.S.Bacha 10, 02-743 Warszawa, tel. 695 081 567

Projekt wykonawczy zamienny rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa przy ul. Stanej 4 w Warszawie na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206

E SCHEMAT ROZDZIELNICY RE-0,2 skala: ----

PROJEKTANCI	nr upr.	data	podpis
architektura: arch., Marek Happach; arch., Marlena Happach	MA/048/10		
arch., Iwo Kęsy			
inż., Jakub Różalewicz			
architektura krajobrazu: arch.kraj.Aleksandra Wiktorko-dr arch.kraj., Maja Skibińska			
konstrukcja: mgr inż., Daniel Przybyłek	MAZ/0547/ POOK/12		
instalacje sanitarne: mgr inż., Beata Lipowska	226/99		
instalacje elektryczne: inż., Edward Soboń tech., Zofia Skrzypczak	MAZ-OJB-/502-AGW		
SPRAWDZAJĄCY	nr upr.		
architektura: arch., Rafał Jedliński	MA/074/08		
konstrukcja: mgr inż., Robert Pazio	MAZ/0572/ PWOK/13		
instalacje sanitarne: mgr inż., Konrad Sempioł	SWK/PWOS/ 0085/12		
instalacje elektryczne: inż., Aleksander Jamroz	MAZ-AFK-/ KSF-538		
RZECZOZNAWCY			
pożar: mgr inż., Edward Sklepko	KGPSP485 /2007		
BHP/ZAGRÓB: mgr inż., Aleksander Korulczyk	0035/98		

Inwestor: CWR Rodzinna Warszawa ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

nr rys. E-10